



Campagna Suva «Elettricità sicura»

Attuazione delle 5 + 5 regole vitali per elettricisti

Dans le cadre de l'exécution de ces règles, l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI s'est rendue, à la demande de la Suva, dans 216 entreprises, où elle a contrôlé l'application des 5 + 5 règles vitales. Le taux d'application visé de 80 % n'a pas encore été atteint. La situation varie d'une branche à l'autre.

Nel 2013 gli ispettori dell'ESTI hanno iniziato il controllo sistematico dei collaboratori e dei dirigenti mediante controlli a campione sul posto di lavoro. Nel 2014 sono state ispezionate 84 ditte attive nel ramo delle installazioni elettriche, 87 imprese industriali o artigianali e 45 AE o gestori di rete.

In base ai protocolli d'ispezione e a quanto constatato sono state inviate lettere riguardanti le misure da adottare. Le imprese devono confermare che le misure sono state effettivamente implementate. In caso di riscontri non pervenuti alla scadenza del termine viene inviata una diffida.

Conoscenze in generale

- I problemi stanno nell'attuazione nell'ambito del lavoro quotidiano.
- Complessivamente l'effetto della campagna è migliorato leggermente rispetto all'anno precedente.
- I vari settori progrediscono a velocità diverse. Gli installatori elettricisti hanno il maggior bisogno di intensificare l'attuazione della campagna.
- Poco meno della metà dispone di un concetto di sicurezza secondo la CFSL 6508 e lo stesso vale per il concetto di sicurezza secondo l'ordinanza sulla corrente forte. In questo settore occorre ancora intensificare l'attuazione della campagna.
- Per i collaboratori e i dirigenti il più basso tasso di attuazione riguarda le regole seguenti:
 - utilizziamo i dispositivi di protezione individuale.
 - utilizziamo solo attrezzature di lavoro in perfetto stato.

AE/gestori di rete

- L'attuazione ha già raggiunto un buon livello. Il 74% delle regole vengono ben rispettate.

- Per i collaboratori e i dirigenti il più basso tasso di attuazione riguarda le regole seguenti:
 - mettiamo in funzione gli impianti solo quando sono stati eseguiti i controlli prescritti (positivo nel 60 % dei casi).
 - utilizziamo solo attrezzature di lavoro in perfetto stato (positivo nel 52 % dei casi).
- L'obiettivo «concetto di sicurezza messo in pratica al 100%» è stato quasi raggiunto.

Industria e artigianato

- Con il 59% delle regole rispettate l'attuazione della campagna si situa circa a metà percorso verso l'obiettivo fissato.
- Per i collaboratori e i dirigenti il più basso tasso di attuazione riguarda le regole seguenti:
 - utilizziamo i dispositivi di protezione individuale (positivo nel 43 % dei casi).
 - utilizziamo solo attrezzature di lavoro in perfetto stato (positivo nel 39 % dei casi).


- L'obiettivo «concetto di sicurezza messo in pratica nel 100% dei casi» è ancora lontano da essere raggiunto e non è quindi ancora conforme

Imprese attive nel ramo delle installazioni elettriche


- Con il 52% delle regole rispettate l'attuazione della campagna si situa circa a metà percorso verso l'obiettivo fissato.
- Per i collaboratori e i dirigenti il più basso tasso di attuazione riguarda le regole seguenti:
 - utilizziamo i dispositivi di protezione individuale (nel caso dei collaboratori questa regola è messa in pratica solo al 24%).
 - utilizziamo solo attrezzature di lavoro in perfetto stato (questa regola è messa in pratica al 37%).
- Occorre intensificare l'attuazione dei concetti di sicurezza quali ad esempio:
 - esiste un concetto di sicurezza secondo CFSL 6508, che viene messo in pratica? (risposta affermativa nel 29 % dei casi)
 - esiste un concetto di sicurezza ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza sulla corrente forte (OCF, che viene messo in pratica? (risposta affermativa nel 22 % dei casi)

Raggiungimento degli obiettivi della campagna


L'obiettivo «Nel 2014 l'80 % dei collaboratori conosce le regole vitali e le rispetta sempre» non è stato raggiunto. In

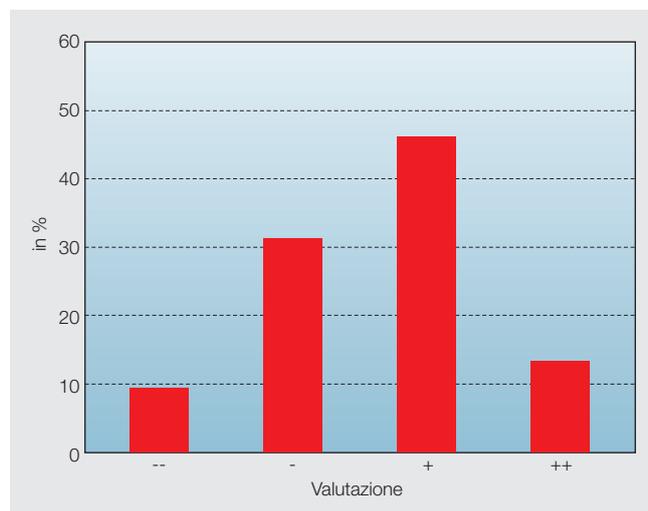

Livello di attuazione, Valutazione complessiva.

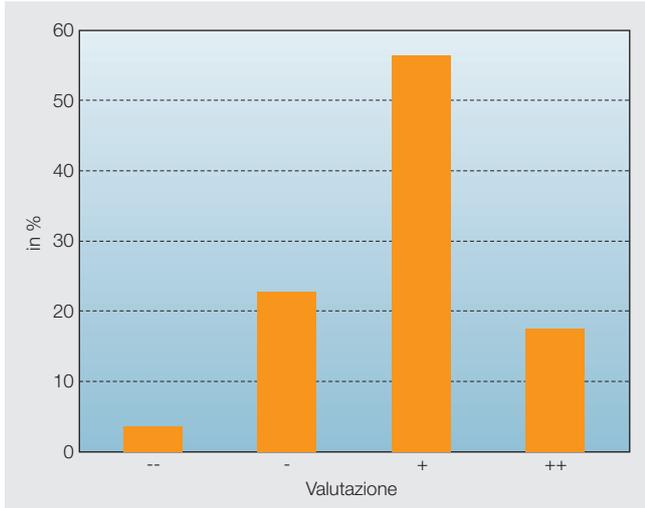

Livello di attuazione, Valutazione AE/gestori di rete.

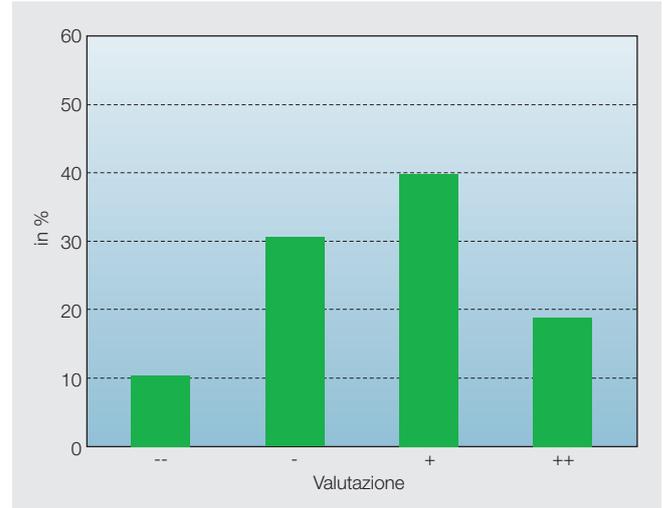

Livello di attuazione, Valutazione industria e artigiano AE/gestori di rete.

media, circa il 60 % dei collaboratori e dei dirigenti conosce le regole vitali e le mette in pratica anche sul posto.

Gli obiettivi della campagna «Nessun infortunio letale da elettricità e un dimezzamento degli infortuni gravi» non è stato raggiunto.

In conclusione


Circa la metà dei collaboratori e dei dirigenti esaminati conosce le 5 + 5 regole vitali. Tuttavia, per la corretta applicazione e l'attuazione quotidiana sul posto delle 5 + 5 regole vitali rimane ancora molto da fare. Ai dirigenti viene quindi chiesto di controllare se i collaboratori applicano sempre queste regole nel loro lavoro quotidiano. I dirigenti devono assumersi la loro responsabilità e istruire a intervalli opportuni i collaboratori sulle 5 + 5 regole vitali per elettricisti. Essi devono esigere che i loro collaboratori rispettino sempre queste regole. I dirigenti

devono essere dei modelli e dare il buon esempio nel lavoro quotidiano.

Grazie a tutti coloro che aiutano a ridurre gli infortuni da elettricità. Le regole

proteggono la vita! Quando non è possibile rispettare queste regole, si deve dire STOP.

Dario Marty, directeur

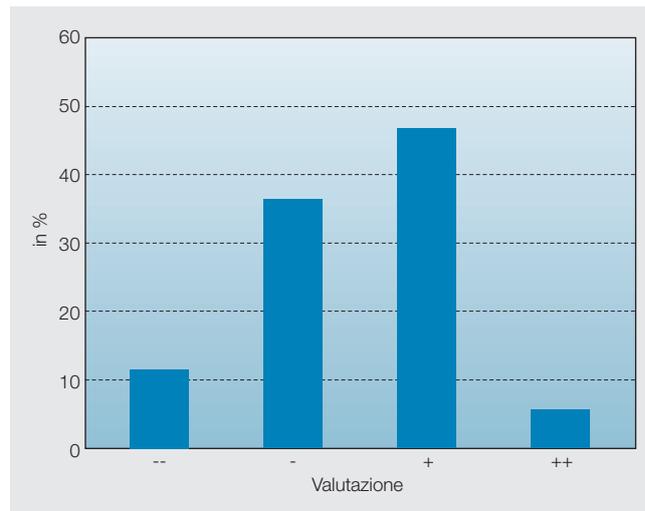

Livello di attuazione, Valutazione installatori elettricisti.